



RZUT PARTERU



RZUT POZIOMU -1

RZUT ARANŻACJI

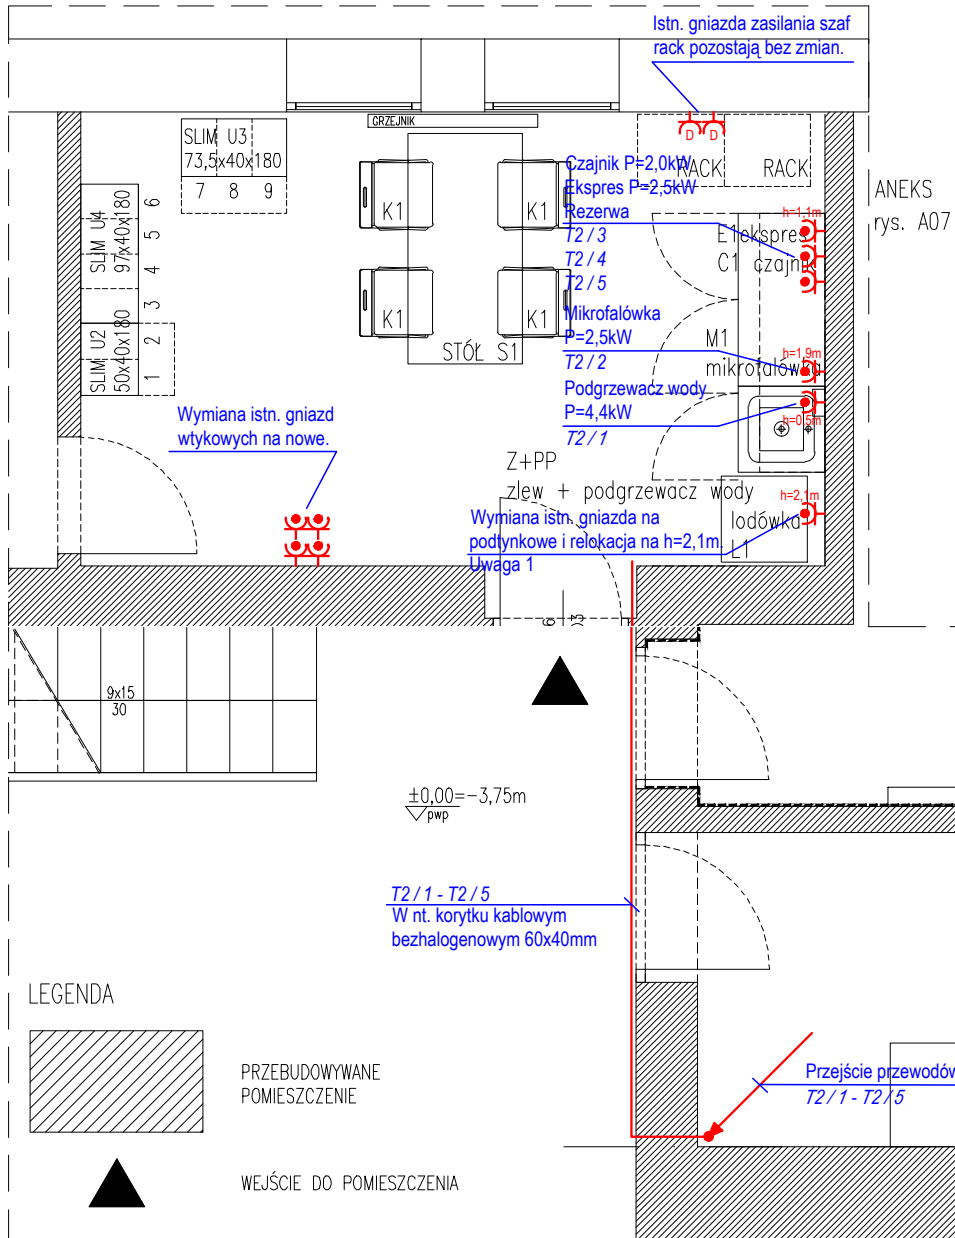

LEGENDA:

- T2 Istniejąca rozdzielnica el. na poziomie parteru  
1-faz. gniazdo wtykowe pt. 16A/230V, IP44  
1-faz. gniazdo wtykowe nt. typu data 16A/230V, IP20

UWAGI:

1. Z istniejącego gniazda wtykowego jest zasilane urządzenie klimatyzacyjne zlokalizowane poza przedmiotowym pomieszczeniem. Nowe zasilanie istniejącego urządzenia klimatyzacyjnego zostanie ujęte w odrębnym opracowaniu.

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu. Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentację wielobranżową. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.

Projekt: Branża:  
Zadanie 4. Instalacje elektryczne

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wnętrza pomieszczenia socjalnego dla pracowników laboratorium w budynku filtrów przy ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim na działce ewidencyjnej nr 101601\_1.0022.1

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

Adres inwestycji: Wydział Produkcji Wody - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Jana Pawła II 45/47 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Jednostka projektowa: al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź  
tel: 607 919 770; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl

Projektował: mgr inż. Konrad Drogomirecki  
upr. bud. w spec. ele.  
do proj. bez ograniczeń  
nr MAZ/0140/POOE/08

Tytuł rysunku: Rzut instalacji gniazd wtykowych

Projekt: Stopień: Branża: Nr rysunku: Rewizja:  
ZWik | PBW | IE | E 02 | -

Data: 30.12.2020 Skala: 1:50 Format: A3